



オフィス・事務所

兵庫県

## 日世産業株式会社 様

### ご採用情報

製品名 露出設置形全熱交換器 (VAH250HS) x 2、屋外設置形 (VAR250AS) x 1

設置方式 天井

設置場所 事務所全体

上記設置方式 天井内に設置スペースがなく、階段室や屋外軒下とした理由 下に設置しました。

補助金利用 なし

開孔場所 壁面孔あけ

### 同時に納入した商品・サービス

製品名 スカイエア (ファイブスター) 7台 ルームエアコン7台、アシスネット

### Q：ベンティエールをご検討、ご採用頂いたきっかけ・理由は？


建物がユニットハウスということもあり、熱負荷が高く換気量が多いため外気の影響を受けにくい全熱交換器を採用しました。

### Q：実際に使用されていかがですか？

天井内に設置スペースがなく、階段室や屋外軒下に設置しましたが見た目もスタイリッシュなこともあり、圧迫感を全く感じることもなく快適に使用しています。

定期的にミーティングや会議を開くため、CO<sub>2</sub>センサーを設置しCO<sub>2</sub>濃度の管理をおこない感染症対策として活用しています。

## 導入後の状況

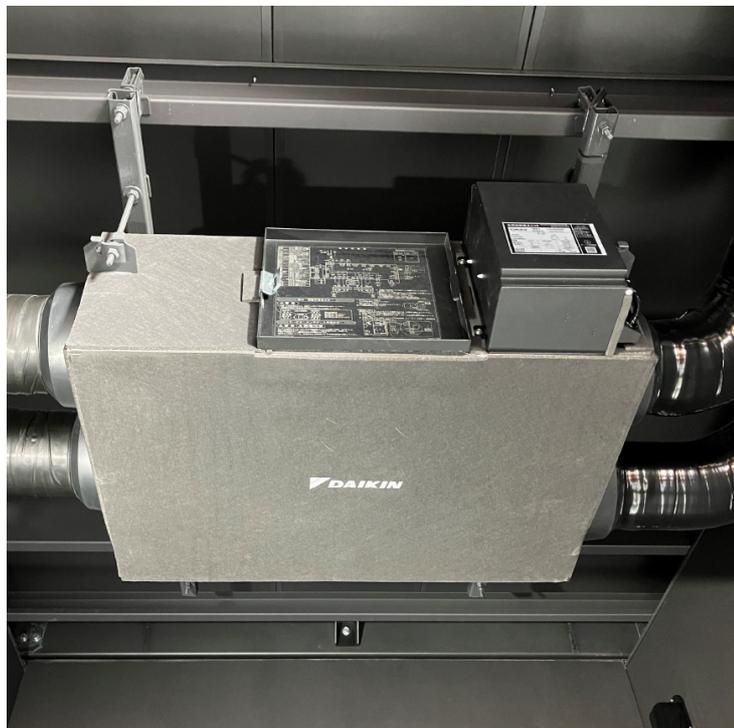

納入後（屋外）



納入後（屋外）

## 換気のご相談をご検討中の方

換気に精通するダイキングループ社員が相談員となり、  
換気機器の導入を検討するオーナー様へのアドバイスや、適したソリューションの提案を行います。

空気・換気のおさまさまなご困りごとに、ダイキンがとことんお答えします。

# 空気の相談窓口

ご相談はこちら

## 0120-330-565

9:00~17:30(土日祝及び、当社指定休業日を除く)

お問い合わせ先

他にもたくさんの納入事例をご紹介します。

ダイキンの換気 事例



<https://www.daikinaircon.com/kanki/case/>

